

Funcctie


Gala's – Feesten – Fuiven - Banketten

Ligging

Ligging Gent ICC: Gelijkvloers – kant Azaleaplein

Benamingen aanpalende locaties:

Tussenschakel "0"	TS"0"
Pedro De Gantezaal	PDG
Arteveldeforum	AF
Conceptstore	CS
Inkomsas	SAS

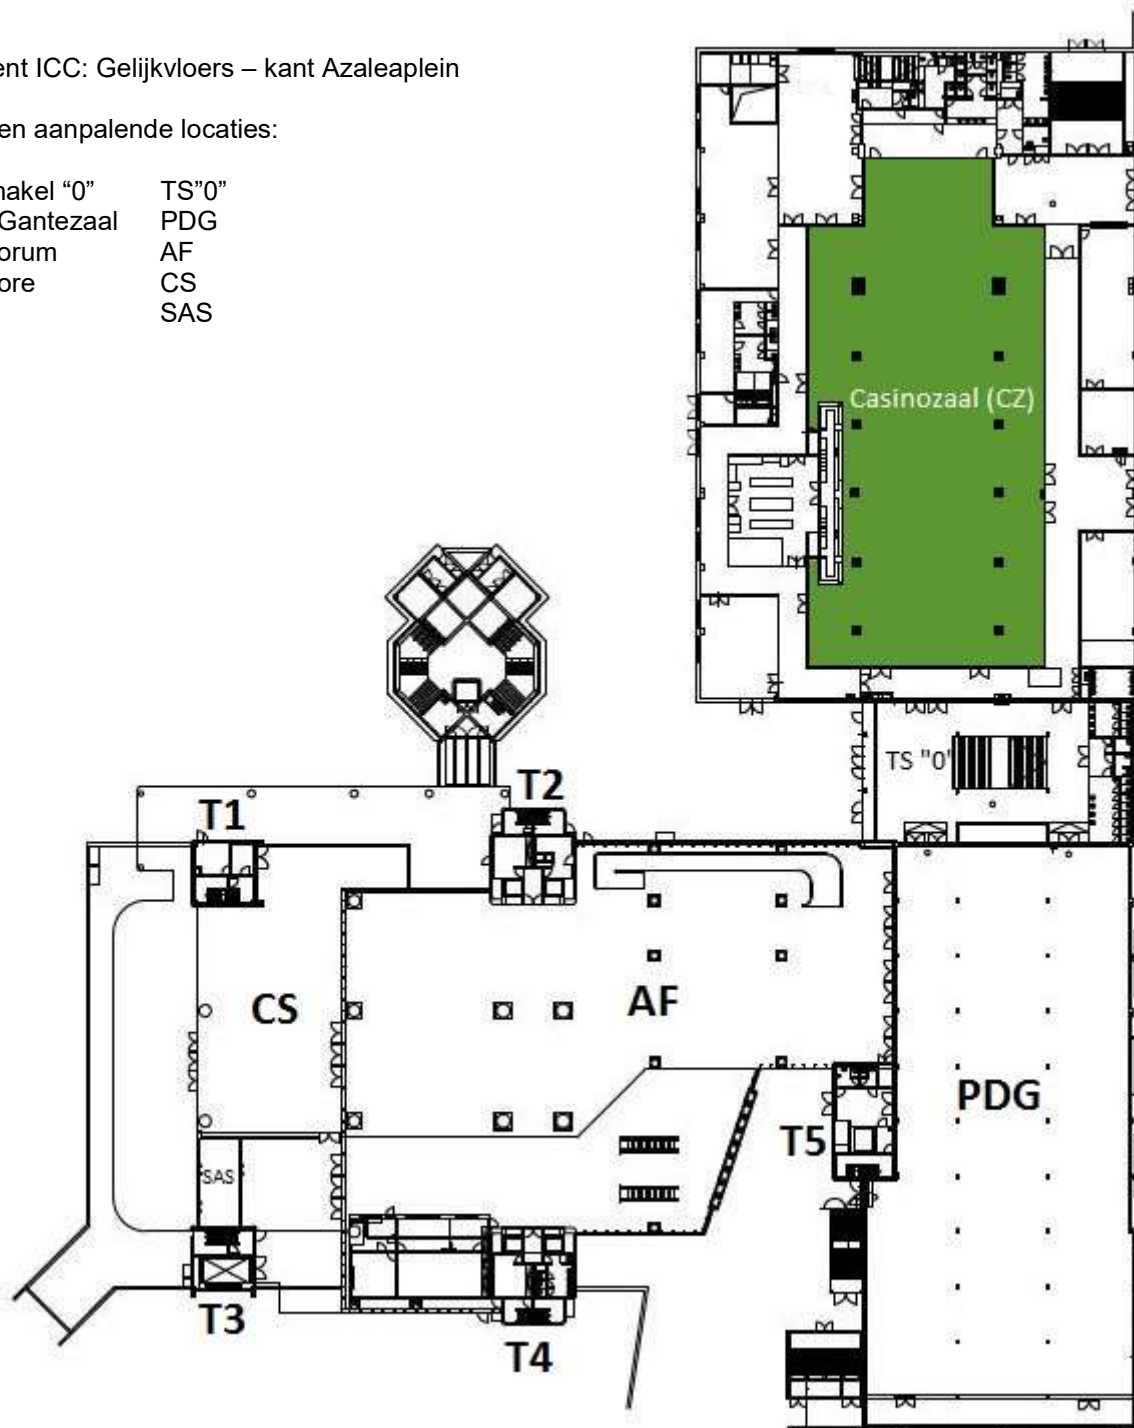

In Cijfers

Oppervlakte:	Casinozaal klein:	434 m ²
	Casinozaal groot:	792 m ²
	Casinozaal:	1.492 m ²

Afmetingen:

Casinozaal klein:

Lengte min:	19,05 m
Lengte max:	19,05 m
Breedte min:	14,10 m
Breedte max:	25,70 m
Hoogte min:	2,90 m
Hoogte max:	4,70 m

Casinozaal groot:

Lengte min:	28,90 m
Lengte max:	36,30 m
Breedte min:	14,10 m
Breedte max:	25,70 m
Hoogte min:	2,90 m
Hoogte max:	4,70 m

Casinozaal:

Lengte min:	47,95 m
Lengte max:	55,35 m
Breedte min:	14,10 m
Breedte max:	25,70 m
Hoogte min:	2,90 m
Hoogte max:	4,70 m

Parket:

Lengte max:	9,32 m
Breedte max:	14,12 m

Hoofdnkom (automatische schuifdeuren):

Hoogte:	2,50 m
Breedte min:	1,75 m
Breedte max:	3,85 m

Glazen deuren (scheiding met conceptstore en Pedro De Gantezaal):

Hoogte:	2,41 m
Breedte:	1,97 m

Tussenschakel "0" (nooddeuren):

Hoogte:	2,41 m
Breedte:	0,9 m

Capaciteit:

Casinozaal klein:

Lege zaal staand:	720 pax
theateropstelling:	200 pax
Banket:	240 pax
Walking dinner	290 pax

Casinozaal groot

Lege zaal staand:	1140 pax
theateropstelling:	350 pax
Banket:	440 pax
Walking dinner	528 pax

Casinozaal

Lege zaal staand:	1460 pax
theateropstelling:	700 pax
Banket:	680 pax
Walking dinner	820 pax

Toegankelijkheid

Publiek:

Via de hoofdinkom

Via de tussenschakel

Attest van toegankelijkheid, uitgereikt door VFG (vereniging personen met een handicap)

Leveranciers:

Leverancierspoort G1: aan TS"0"

Breedte max:	2,50 m
Hoogte max:	2,70 m
Afstand poort – deur:	20 m

Losplaats T5: via Pedro De Gantezaal

Breedte max:	1,95 m
Hoogte max:	2,05 m
Afstand T5 – deur:	5 m

Zaaluitrusting

Toiletten:

Ligging:	TS "0"
Mannen:	4 cabines 8 urinoirs
Vrouwen:	8 cabines
Handicap:	1 cabine

Verlichting:

Casinozaal:

Complete verlichting met plafondhalogeen, uplighters en wandverlichting
Alles apart bedienbaar & dimmer

Casinogang

Plafondhalogeen

Elektriciteit:

2 x 63A (Casino groot)
1 x 32 A (casino groot)
2 x 32A (casino klein)
4 x 32A (office Casino)

Catering:

Vaste barstructuur die door de 2 delen van de zaal loopt

Baruitrusting per deel: 6 tapkranen
3 x 4-deurs koelkast
werkblad
dimbare verlichting

Uitrusting office: 1 x 4-deurs koelkast
werkblad

Klimatisatie:

Verwarming op centraal system
Temperatuurregeling met ventilatie van buitenlicht (minimum = buitentemperatuur)

Backstage:

Backstage area van 45m² + 1 kleedkamer met douche

Lift:

Toren 4: 2 x 10 pax
Hoogte: 2,10 m
Breedte: 0,80 m

Ondergrondse parking:

Tijdens de kantooruren: 70 pax
Na de kantooruren: 140 pax

Extra's

Bereikbaar vanuit de ondergrondse parking
Liften, roltrappen en schuine helling naar de eerste verdieping
Alarminstallatie op bewegingsdetectie
Alle buitendeuren staan onder camerabeveiliging
Gent ICC wifi met een capaciteit van 500 simultane gebruikers in de casinozaal

Veiligheid

Nooddeuren:

CZ → brandgang:	2 x 1,80 m – 360 pax
CZgr → nood-sas:	1 x 1,80 m – 180 pax
CZ zwarte nis → nood-sas:	1 x 2.40 m – 240 pax
CZzwarte nis →backstage	2 x 0,90 m – 180 pax
CZ → CZ-gang:	5 x 1,80 m – 900 pax

→ Max capaciteit = 1860 pax

Brandgang → buiten	2 x 0,90 m – 180 pax
Brandgang → GI sas → buiten	1 x 2,50 m – 250 pax
Nood-sas → buiten	1 x 4,00 m – 400 pax
CZ gang → CZ sas → buiten	2 x 1,80 m – 360 pax
CZ gang → TS"0" → buiten	6 x 0,90 m – 540 / 2 pax (opgaande trap)

→ Max capaciteit = 1460 pax

Oppervlakte:

Casinozaal klein:	434 m ² - 868 pax
Casinozaal groot:	792 m ² - 1584 pax
Casinozaal:	1.492 m ² - 2984 pax

Maximale toegestane capaciteit:

Casinozaal klein:	720 pax
Casinozaal groot:	1140 pax
Casinozaal:	1460 pax

Brandveiligheid:

Branddrukknoppen:	12
Rookdetectoren:	14
Brandblussers:	12
Muurhaspels:	5 met bijhorende hydrantant 45 mm
Rookkoepels:	3 opent automatisch bij brandalarm
Sirenes:	8

Alles wat meegebracht wordt moet in overeenstemming zijn met de vigerende wetten, ARAB, AREI en Vlarem II

Alle decor, doeken,... moeten brandvertragend behandeld zijn **met code....**

Alle gebruik van rook, pyro-effecten,... moeten vooraf aangevraagd worden.

De verantwoordelijke van Gent ICC behoudt zich steeds het recht om het gebruik hiervan te verbieden.

Er geldt een algemeen rookverbod in Gent ICC

Evacuatieplan:

